


- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 5 vodičů
- UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče
- 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V



# Topologie docházkového systému

## DOTYKOVÝ TERMINÁL **GT800**


### STR. 2 – LIBOVOLNÉ ČTEČKY WIEGAND

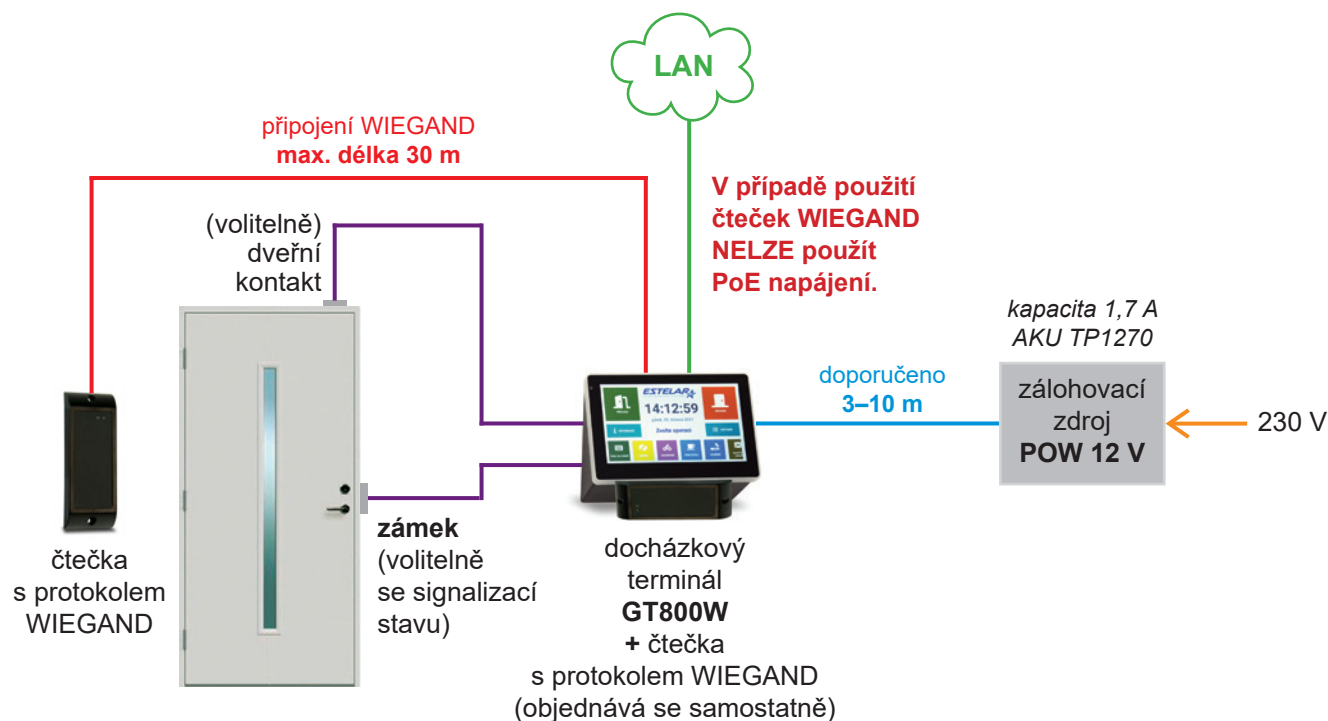


- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 6 vodičů
- UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče
- 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A) kabelový vývod (podléhá revizi) nebo zásuvka 230 V



čtečka pro vstup  
**EDK4x-OEM**  
(pro zabudování do turniketu)

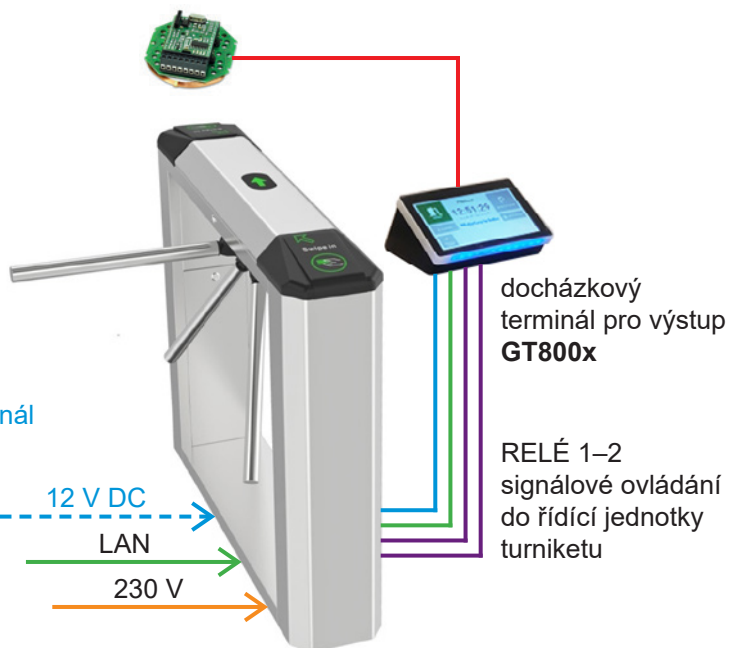

docházkový  
terminál pro vstup  
**GT800x**

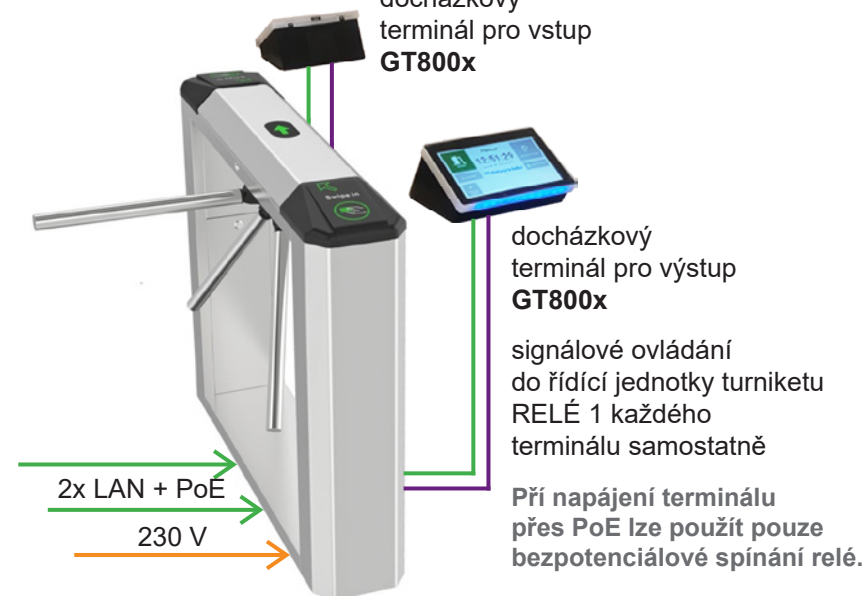

- UTP CAT 5–6 ETHERNET
- UTP CAT 5, využito 5 vodičů
- UTP CAT 5, využity 2–4 vodiče
- 2x 1,5 mm<sup>2</sup> (minimálně) pro napájení
- CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B10A)  
kabelový vývod (podléhá revizi)

