




— UTP CAT 5–6 ETHERNET
— UTP CAT 5, využito 5–6 vodičů
— UTP CAT 5, využito 2–4 vodiče

— 2x 1,5 mm² (minimálně) pro napájení
— CYKY 3x 2,5 (jištění minimálně B6A)
kabelový vývod (podléhá revizi)
nebo zásuvka 230 V

Montáž na krabici KU68
nebo povrchově, pomocí montážního
rámečku, který je součástí dodávky.

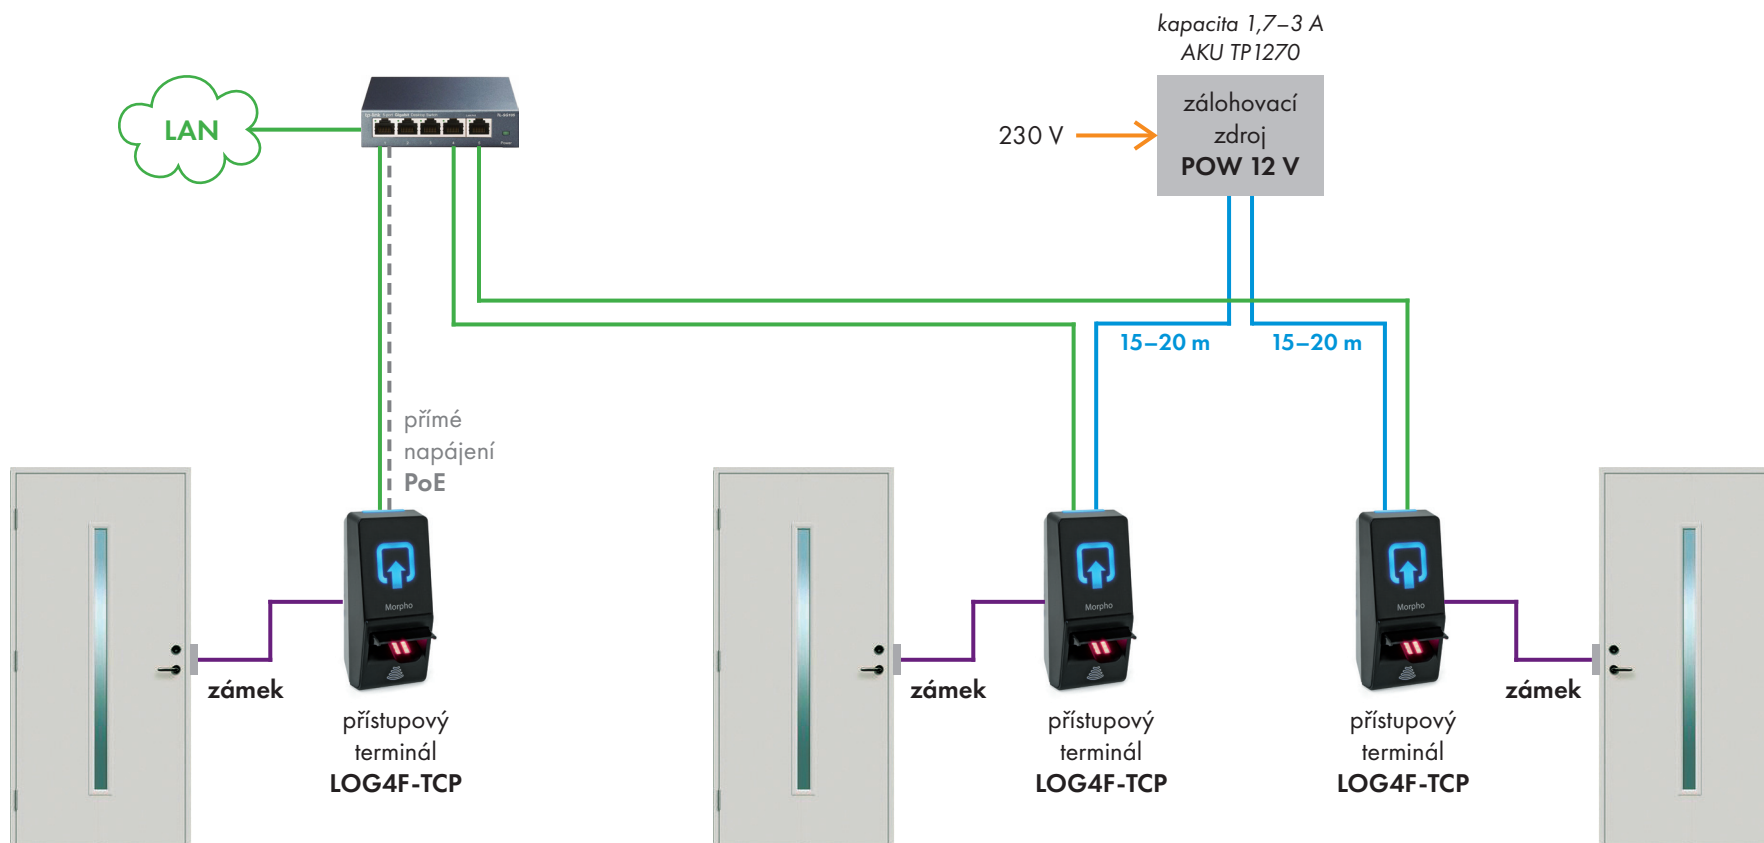

www.acsline.cz

verze 09/2025

LOG4FM DUÁLNÍ PROVEDENÍ



OTISKY PRSTŮ



BEZKONTAKTNÍ MÉDIA



Stavební připravenost: Montáž na krabici KU68 nebo povrchově, pomocí montážního rámečku, který je součástí dodávky.

Biometrické terminály **LOG4F**:

Standardní provedení

otisk prstu

- **LOG4F-TCP** – s licencí pro 500 šablon
- **LOG4F3K-TCP** – 3000 šablon

Duální provedení

otisk prstu + bezkontaktní identifikace **MIFARE/Desfire** 13,56 MHz

- **LOG4FM-TCP** – s licencí pro 500 šablon
- **LOG4FM3K-TCP** – 3000 šablon

Obslužný software musí obsahovat modul FINGER pro práci s biometrickými šablonami otisků prstů.



Doporučení:

Pro přímé venkovní použití je doporučena doplňková ochrana proti stékající vodě (např. stříška KRYT_LE4x, viz foto), která zajistí ochranu zadní části terminálu s kabeláží.

Terminál má již v základním provedení krytí IP65. Díky tomu je dostatečně chráněna přední část terminálu. Aby bylo krytí dosaženo i v zadní části, je nutná precizní montáž na vhodný podkladový materiál. V situacích, jako je např. strukturovaná fasáda, je třeba použít doplňkovou ochranu.



www.acsline.cz

verze 09/2025